EDIFICIO 2 (ex X-X') AULARIO A
Livello 1" q.ta 106,18

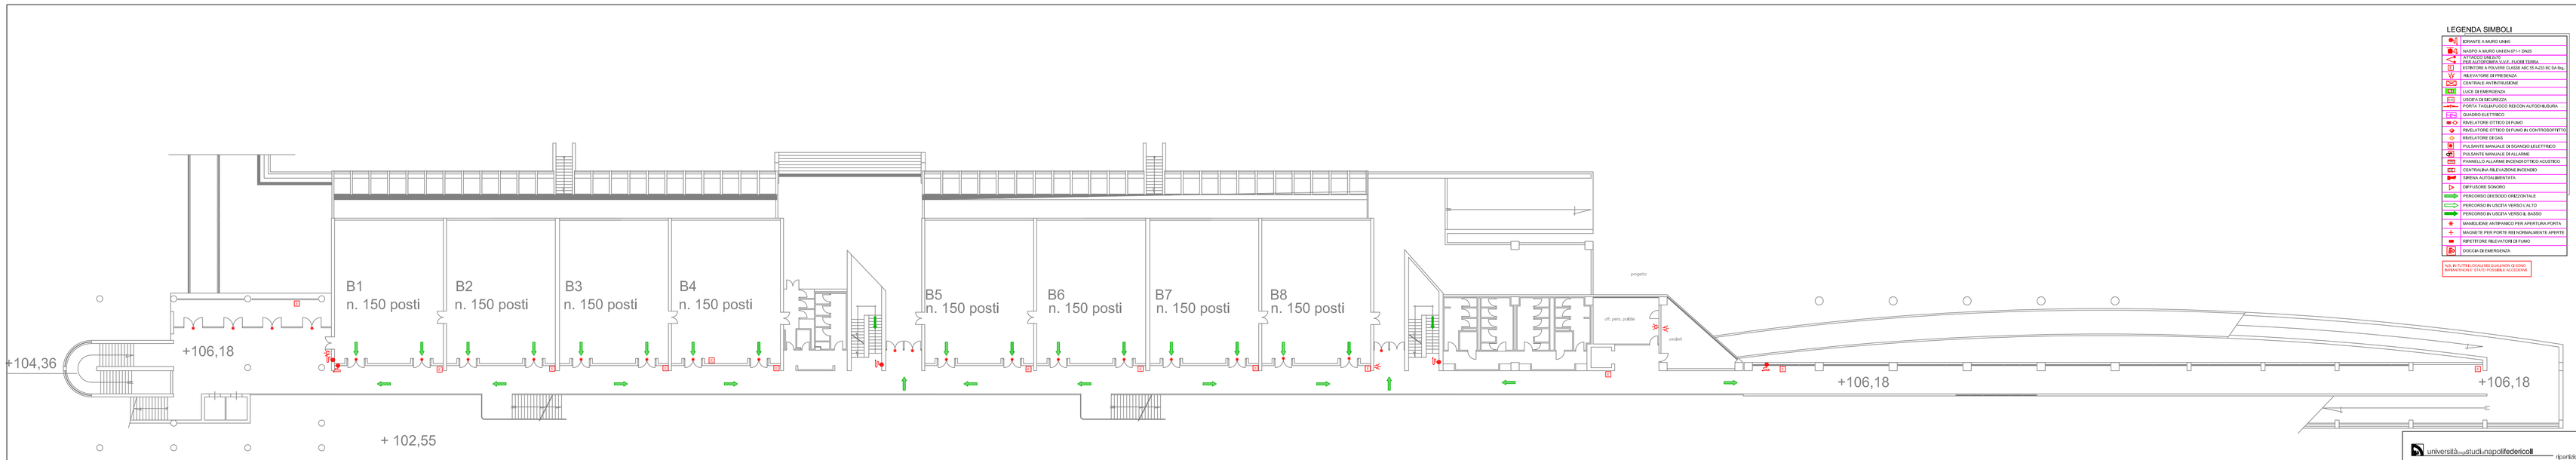

LEGENDA SIMBOLI

- IDRANTE A MURO UNI45
- NASPO A MURO UNI25 EN 671 - DN25
- ESTINTORI DI TIPO ESTINTORE A POLVERE ABC 6 KG A CO2 5KG PER AULE CONTENENTI CIASCUNO ALMEO 50 KLCO 50 Kg
- RILEVATORE DI PRESENZA
- CENTRALE ANTIINTRUSIONE
- LUCE DI EMERGENZA
- USCITA DI SICUREZZA
- PORTA TAGLIAFUOCO REI EON AUTOCHIUSURA
- QUADRO ELETTRICO
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN CONTROSOFFITTO
- RIVELATORE DI GAS
- PULSANTE MANUALE DI SGANCIO ELETTRICO
- PULSANTE MANUALE DI ALLARME
- PANNELLO ALLARME INCENDIO OTTICO ACUSTICO
- CENTRALINA RILEVAZIONE INCENDIO
- SIRENA AUTOALIMENTATA
- DIFFUSORE SONORO
- PERCORSO DI ESODO ORIZZONTALE
- PERCORSO IN USCITA VERSO L'ALTO
- PERCORSO IN USCITA VERSO IL BASSO
- MANIGLIONE ANTIPANICO PER APERTURA PORTA
- MAGNETE PER PORTE REI NORMALMENTE APERTE
- RIPETITORE RILEVATORE DI FUMO
- DOCCIA DI EMERGENZA

NB: IN TUTTI I LOCALI NEI QUALI SARÀ DI STANZA IMPIANTISTICA E STATO PRESENTE IL RACCIORDO

PIANTA PIANO PRIMO Q.TA 106,18

università degli studi di napoli federico II — ripartizione edilizia



MSA00.1761S
Complesso di Monte S. Angelo

MSA00 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE ESISTENTI NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

responsabile del procedimento: ing. Antonio Vanella
capo progetto: Ing. Giuseppe di Maio, Ing. Giuseppe di Jasio
coordinatore della sicurezza: ing. Giuseppe di Jasio

gruppo di progettazione
ing. Giuseppe Mariscalco
geom. Michele Sparice

IMPIANTO ANTINCENDIO

SE	IA02	01			1:100